


Die geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.

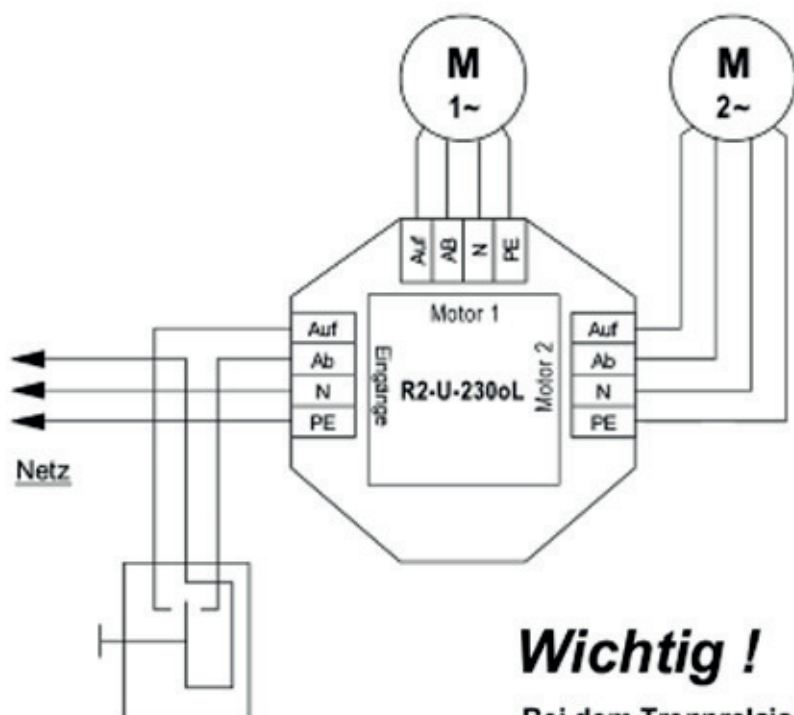


## Wichtig !

Bei dem Trennrelais R2-U-230 oL fließt der Motorstrom bzw. die Summe der Motorströme über die Zentralbedienung  
Es wird keine zusätzliche Phase (L-Leiter) zu den Geräten geführt

Zentralbedienung z.B.

Rolladenschaltuhr  
Jalousietaster  
EIB-Jalousieaktor  
potentialfreier Kontakt

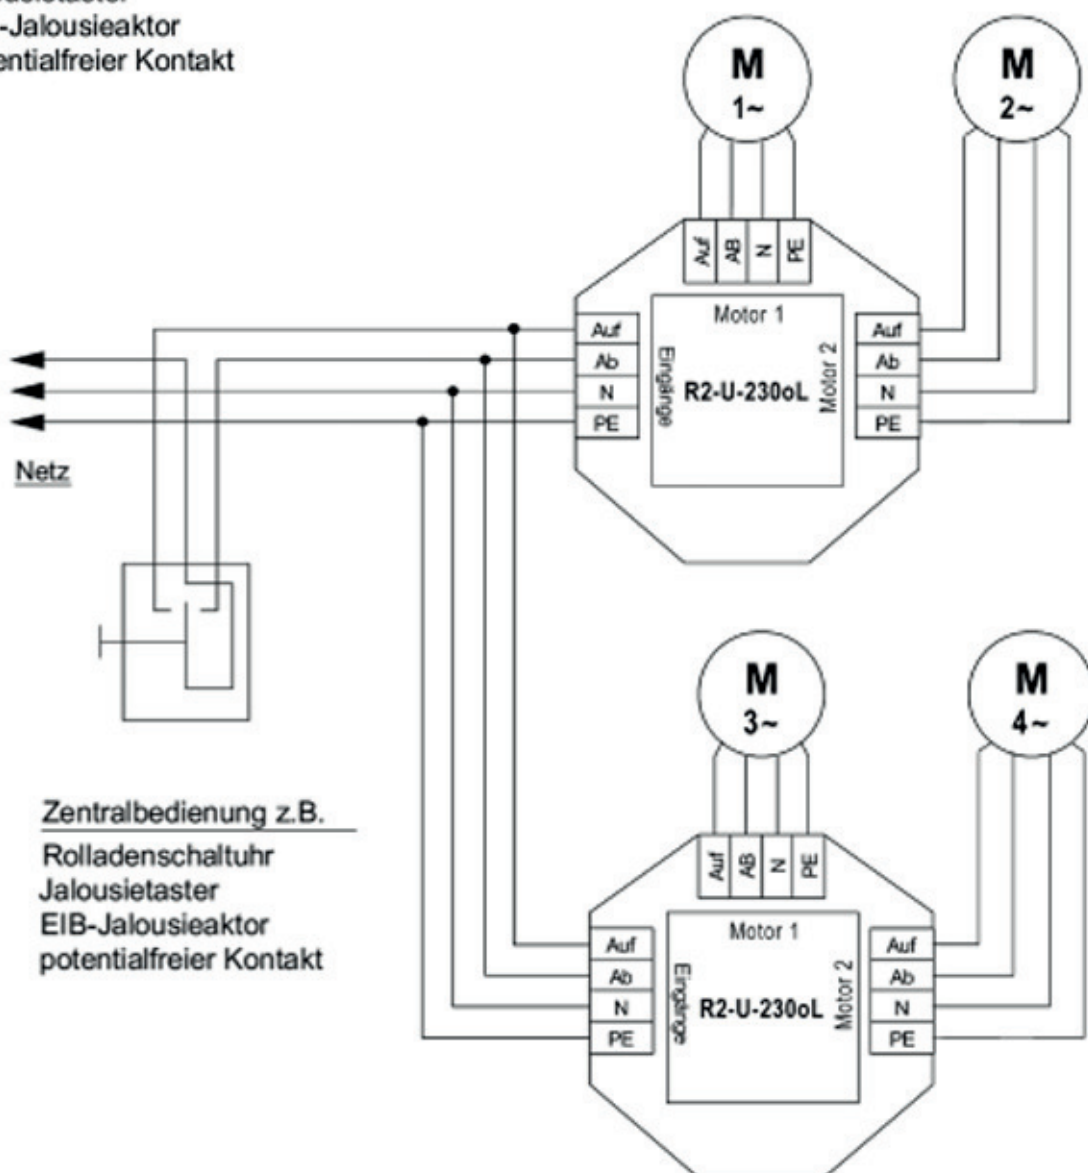

Zentralbedienung z.B.

Rolladenschaltuhr  
Jalousietaster  
EIB-Jalousieaktor  
potentialfreier Kontakt